

Récépissé de DT Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4^{ème} partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

- ☒ Récépissé de DT
☐ Récépissé de DICT
☐ Récépissé de DT/DICT
conjointe

Dénomination : BET Dauphinfr
Complément / Service : bet-dauphinfr@dauphinfr.fr
Numéro / Voie : 68 chemin Robin
Lieu-dit / BP :
Code Postal / Commune : 97430 LE TAMPON
Pays :

N° consultation du téléservice : 2021032100002TKJ
Référence de l'exploitant : 2021000000
N° d'affaire du déclarant :
Personne à contacter (déclarant) :
Date de réception de la déclaration : 21 / 03 / 2021
Commune principale des travaux : Saint-Paul
Adresse des travaux prévus : CHEMIN EDF PARCELLE

Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale : LA CREOLE Régie communautaire d'Eau et
Personne à contacter : Mme GENADA Christine
Numéro / Voie : 8 ROUTE DE DE SAVANNA
Lieu-dit / BP :
Code Postal / Commune : 97460 ST PAUL
Tél. : 026232000 Fax : 0262334538

Éléments généraux de réponse

- ☐ Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
☐ Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m
☒ Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : EA EU (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois :
☐ Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : Tél. :
NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

☐ Plans joints : Références : Echelle₍₁₎ : Date d'édition₍₁₎ : Sensible : Prof. règl. mini₍₁₎ : Matériau réseau₍₁₎ :
NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.
☐ Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : ☐ Date retenue d'un commun accord : ____ / ____ / ____ à ____ h ____
ou ☐ Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ____ / ____ / ____)
☐ Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
☒ (cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) (2)
☐ Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement (2)
(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2) : pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalizations.gouv.fr
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : ☐ possible ☐ impossible
Mesures de sécurité à mettre en œuvre :

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages


En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant :
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) :


Responsable du dossier

Nom : Mme GENADA Christine
Désignation du service : Programmation et Investissement
Tél. : 0262 33 45 30

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : Mr PELLEGRINI Patrick par délégation
Signature :
Date : 25 / 03 / 2021 Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 3

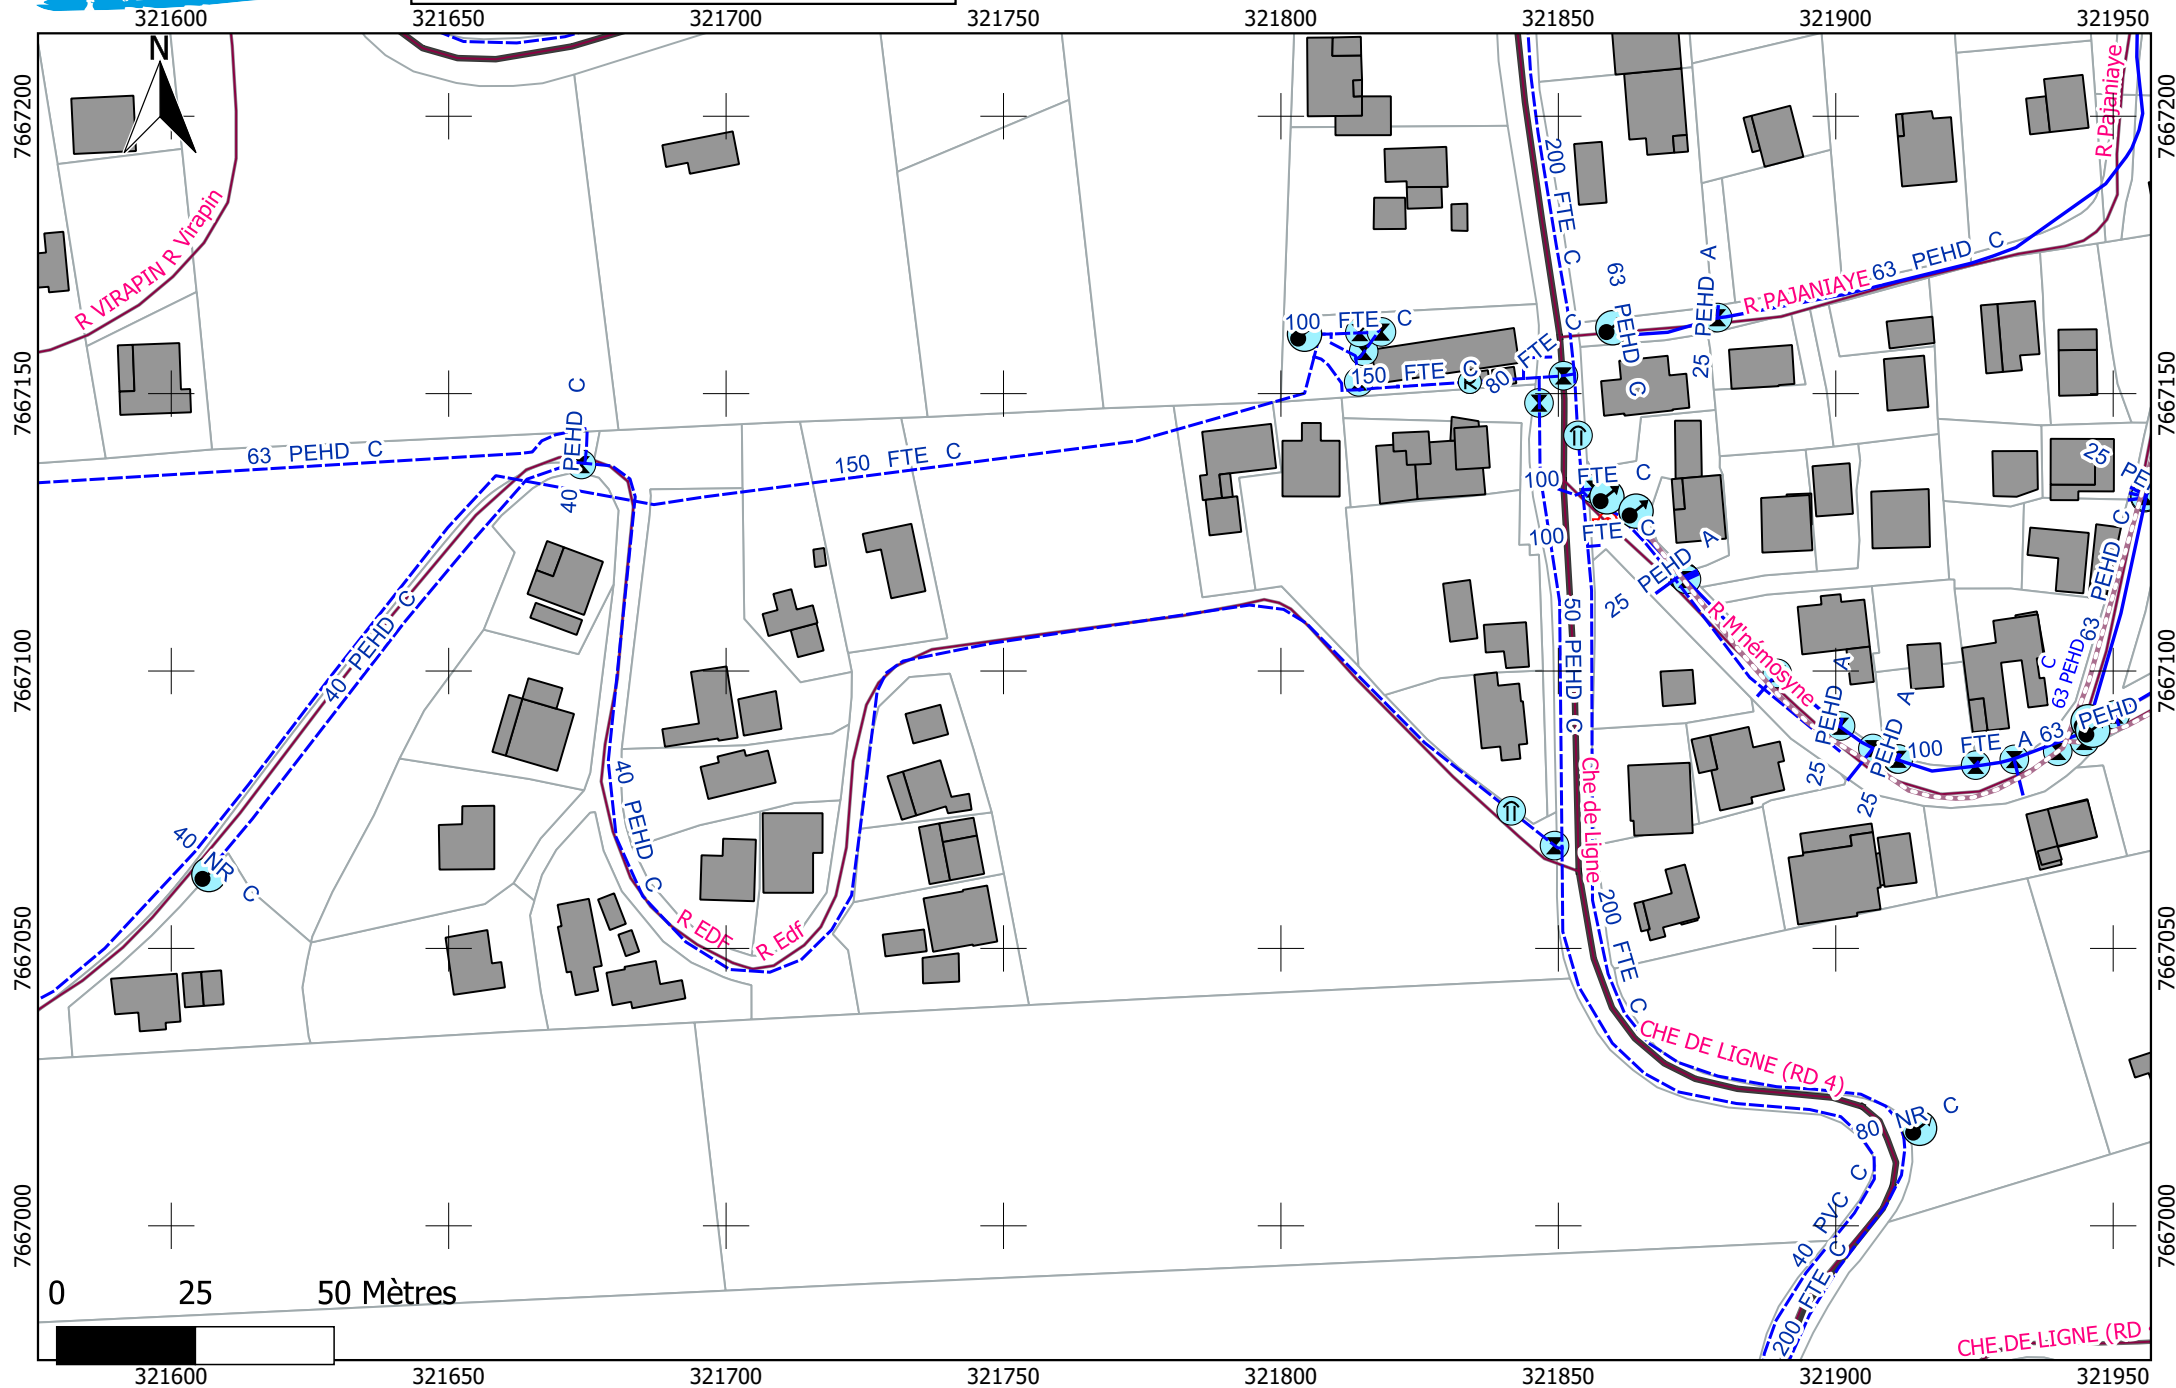

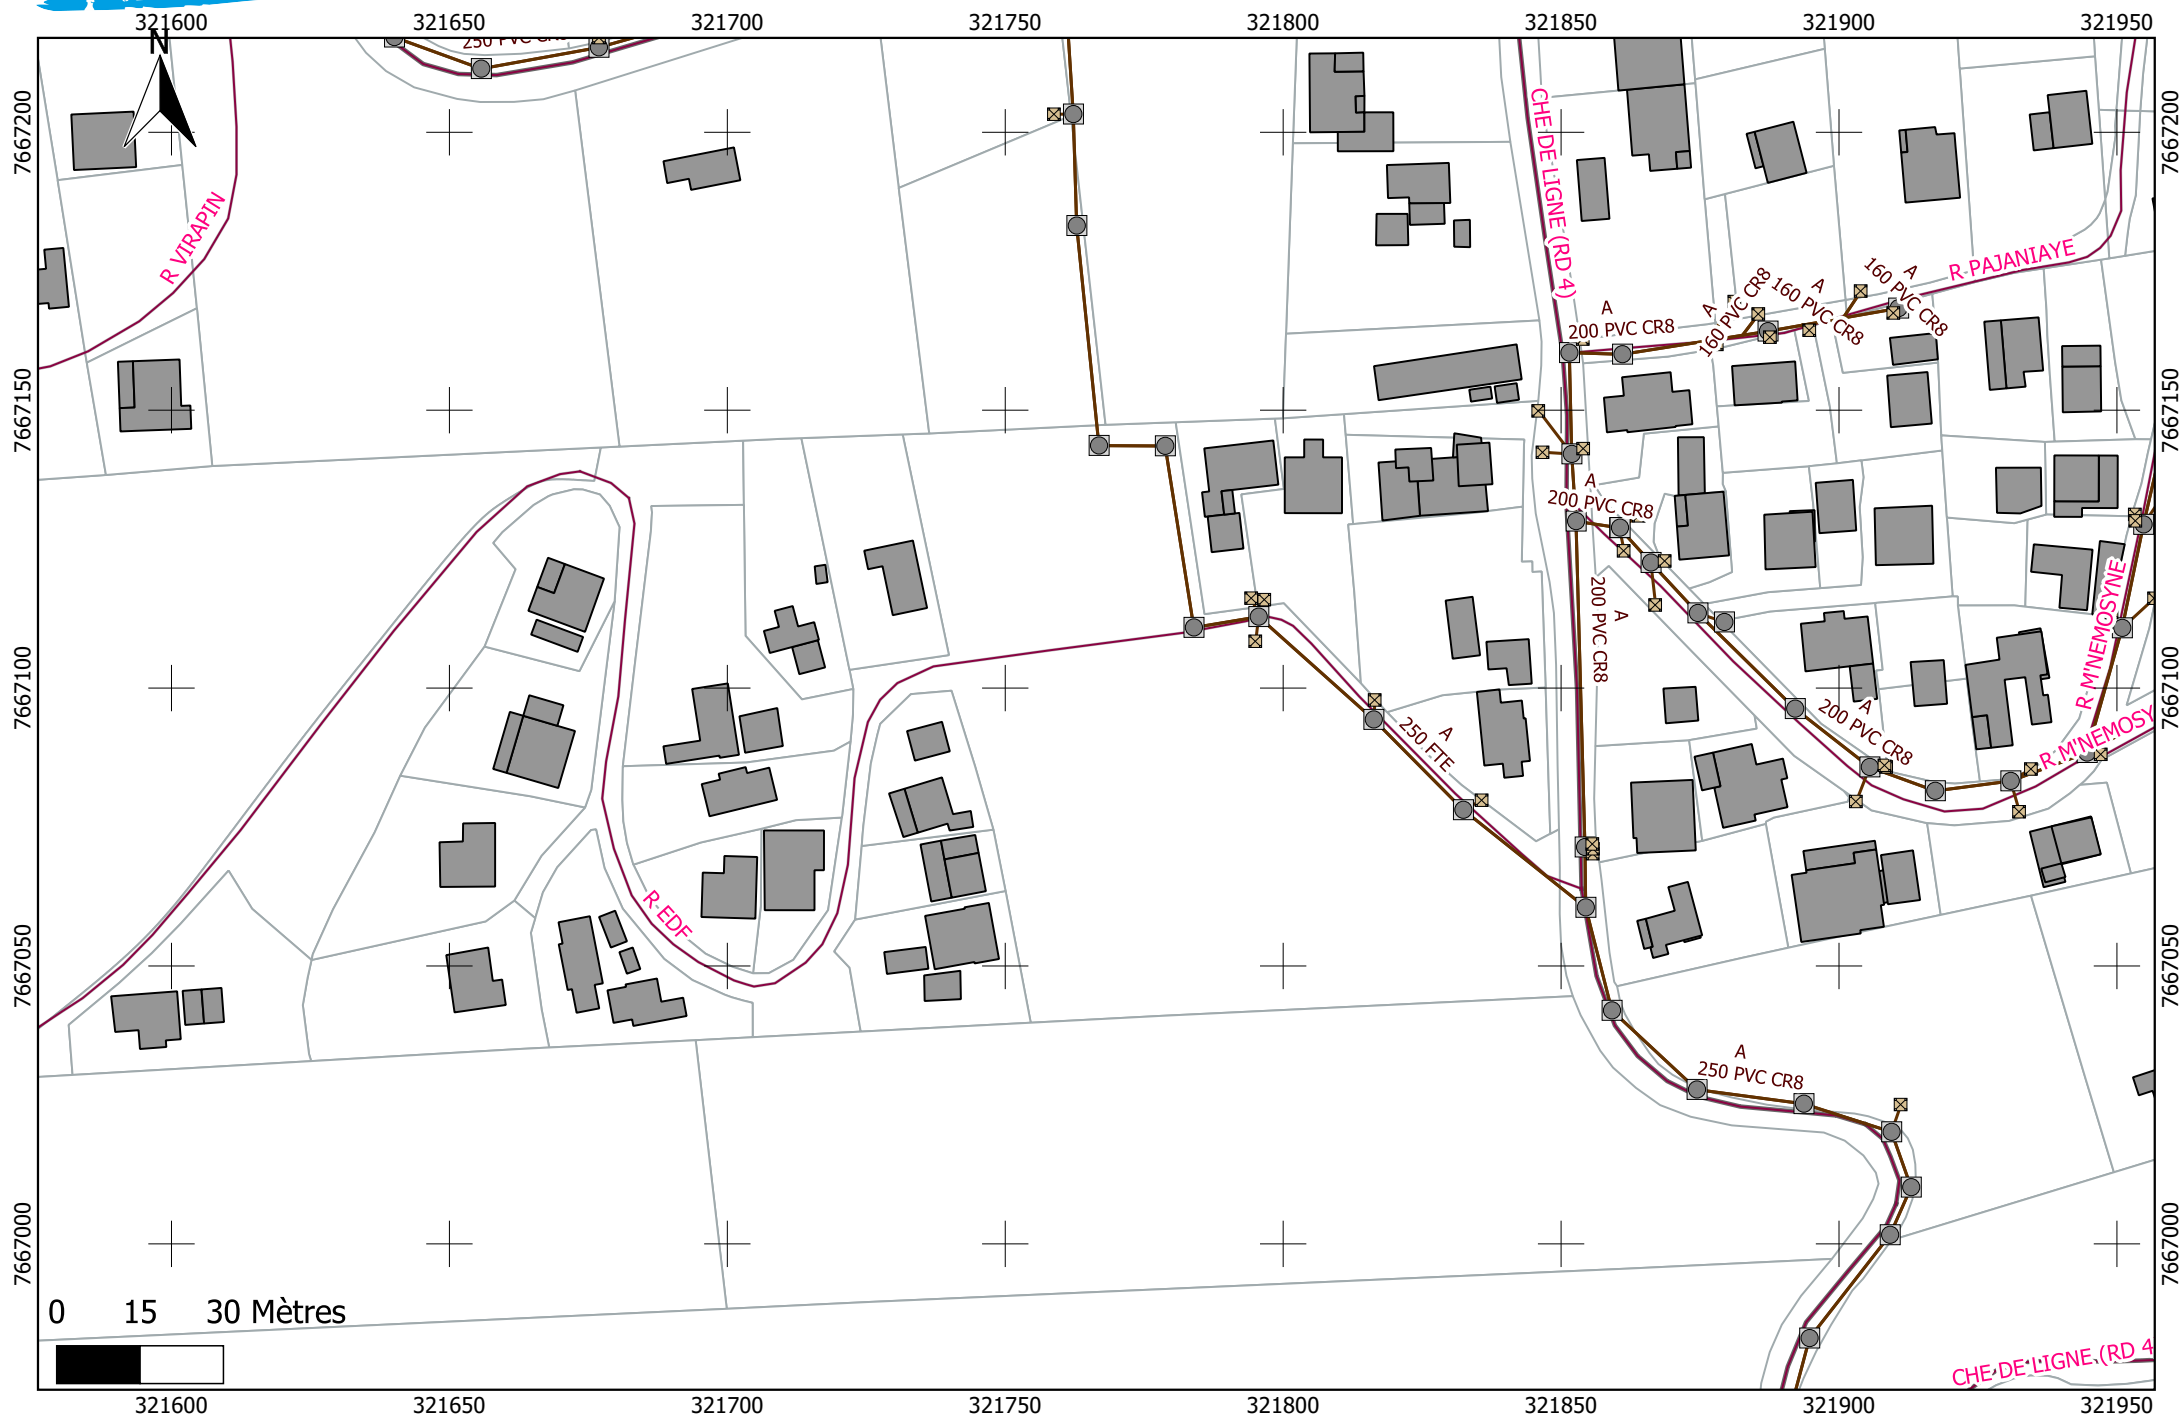

Légende

EAUX POTABLES - AEP

OUVRAGES



aep forage



aep reservoir

EQUIPEMENTS



aep reducteur de pression



aep vidange



aep ventouse

aep vanne



FERMEE



OUVERTE

DISPOSITIFS INCENDIE

aep hydrant



Bouche incendie



Poteau incendie

CANALISATION AEP

AEP CANALISATION

— Adduction/Gravitaire

- - - Adduction/Refoulement

— Distribution

- - - Refoulement

- - - Refoulement/Distribution

— Distribution en encorbellement

— Refoulement By-pass/Secours

— Surpresseur

— Arrosage

— Vidange réservoir

— Vidange des réseaux

— Evacuation

AEP CANALISATION INACTIVE

- - - INACTIF

EAUX USEES - EU

OUVRAGES



EU_POSTE_RELEVAGE

EQUIPEMENTS



EU BRANCHEMENT



EU REGARD

CANALISATION EU

EU CANALISATION

— Gravitaire actif

— Gravitaire attente

— Gravitaire inactif

- - - Refoulement actif

- - - Refoulement inactif

— REUSE Canalisation

Règles de précision selon l'arrêté DT-DICT:

- Classe A: Imprécision maximale de 40 cm
- Classe B: Imprécision inférieure ou égale à 1,5 m
- Classe C: Imprécision supérieure à 1,5 m

REMARQUE :

Les branchements n'étant pas représentés, merci de prendre contact avec le service SIG de la Créole pour plus d'informations